


Resumen de datos de Test de extracción de olores

Test según norma: EN 61591:2020 + A11:2020

Informe

Documento Ensayo N°: TR-221238-286 rev. 0 - 13/10/2022

Ensayo realizado por 3P Engineering S.r.l para Frecan S.L.U.

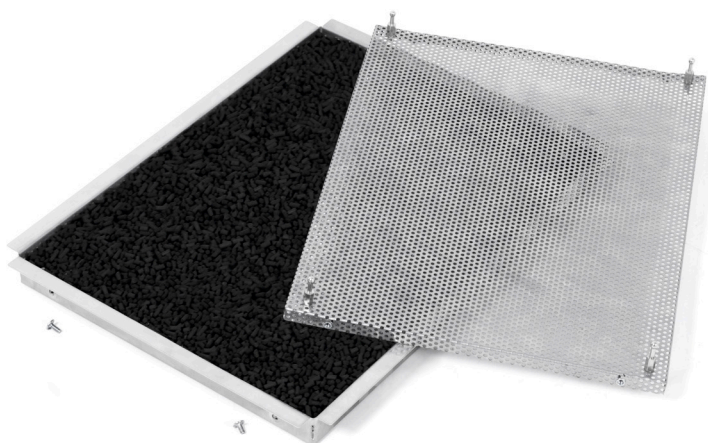

Tipo de filtro: FC PLUS TECHO

Peso: 3,20 kg

Cantidad Carbón: 1,45 kg

Modelo Campana: Nitro 360

Condiciones de ensayo

Temperatura: 23,1°

Humedad relativa: 58,3 %

Presión 101470 Pa

Resultado del test

Factor de reducción de olores:

66,15 %

